


के.वि.अ.सं. द्वारा रेखाचित्र का सत्यापन
जहाँ तक भी संभव हो सिर्फ विभीय
जांच तक ही सीमित है।


THE VERIFICATION OF THIS DRAWING
BY CPRI IS LIMITED TO DIMENSIONAL
CHECKS ONLY WHEREVER POSSIBLE.

FRP V.V.B.

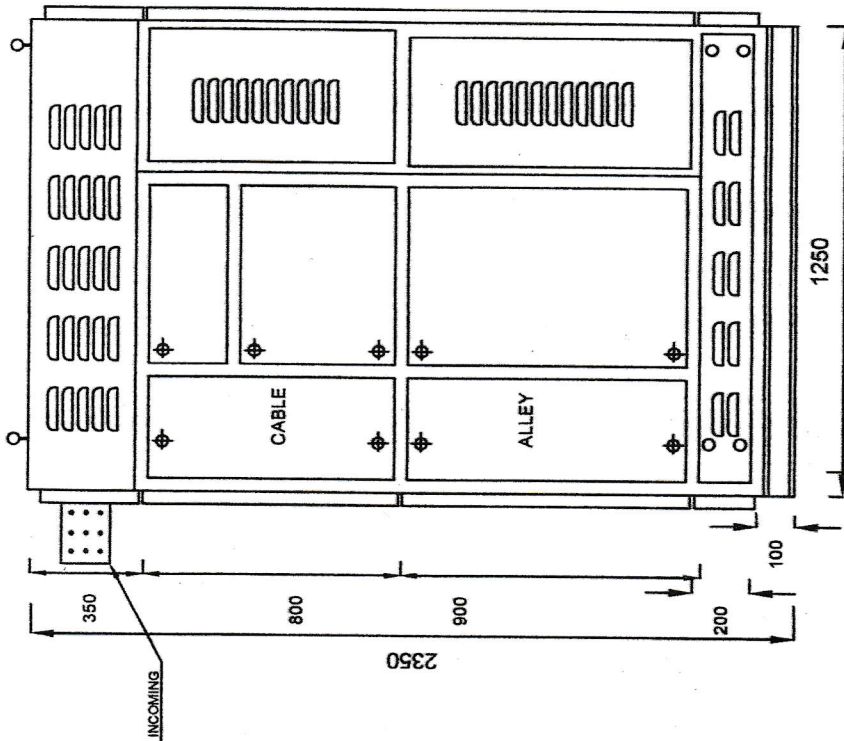


FRONT VIEW

(H.B.B.+V.B.B)
AL BUSBAR SIZE.
AL BUSBAR PHASE 150 X 10 X 3 NOS
NEUTRAL 150 X 10 X 2 NOS
GENERAL TOLERANCE ±5%

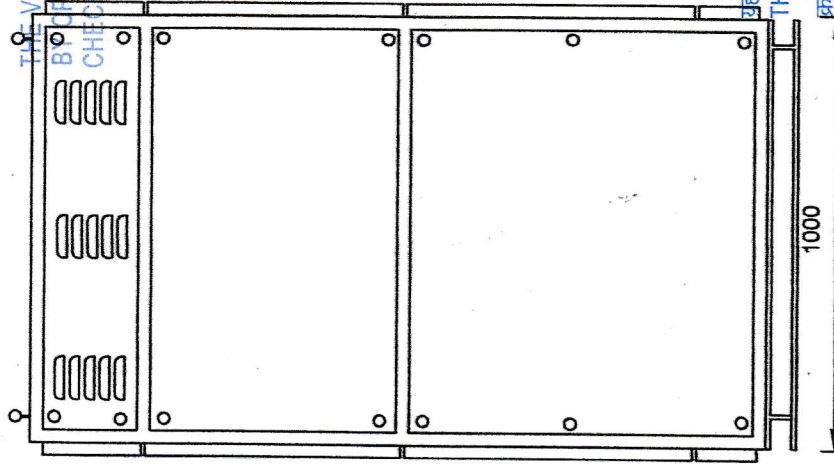

SIDE VIEW

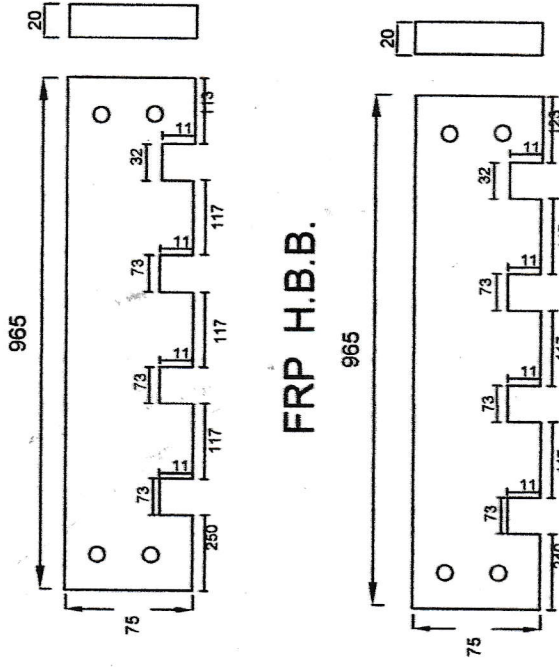

FRP H.B.B.

यह रेखा चित्र सीपीआरआई के परीक्षण प्रतिवेदन क्र. दिनांक से संबंधित है।
THIS DRAWING PERTAINS TO CPRI TEST REPORT

DR./No. CPRI/PLSTNB.../18.97.2.668

दिनांक/Dated

परीक्षण इंजीनियर / Test Engineer
ALL DIMENSIONS ARE IN MM

TITLE-		L.T PANEL 4000 AMPS 415VAC		NAME		SCALE-		N.T.S		DATE 15/10/2017		PENCLOTEK PANELS PRIVATE LIMITED	
DRG BY-		P.U.		P.U.		P.U.		P.U.		DRG NO :- PPPL/CPRI/65KA/02		G-296, PHASE 2 MASURI GULAWATHI ROAD INDUSTRIAL AREA	
APP.BY		P.U.		P.U.		P.U.		P.U.		REV.NO. :- 01		GHAZIABAD U.P.	
SHEET 1		OFF 2		SHEET 1		OFF 2		SHEET 1		OFF 2		GHAZIABAD U.P.	