के.वि.अ.सं. द्वारा रेखाचित्र का सत्यापत
जहाँ तक भी संभव हो सिर्फ विमीय
जाँच तक ही सीमित है।
THE VERIFICATION OF THIS DRAWING
BY CPRI IS LIMITED TO DIMENSIONAL
CHECKS ONLY WHEREVER POSSIBLE

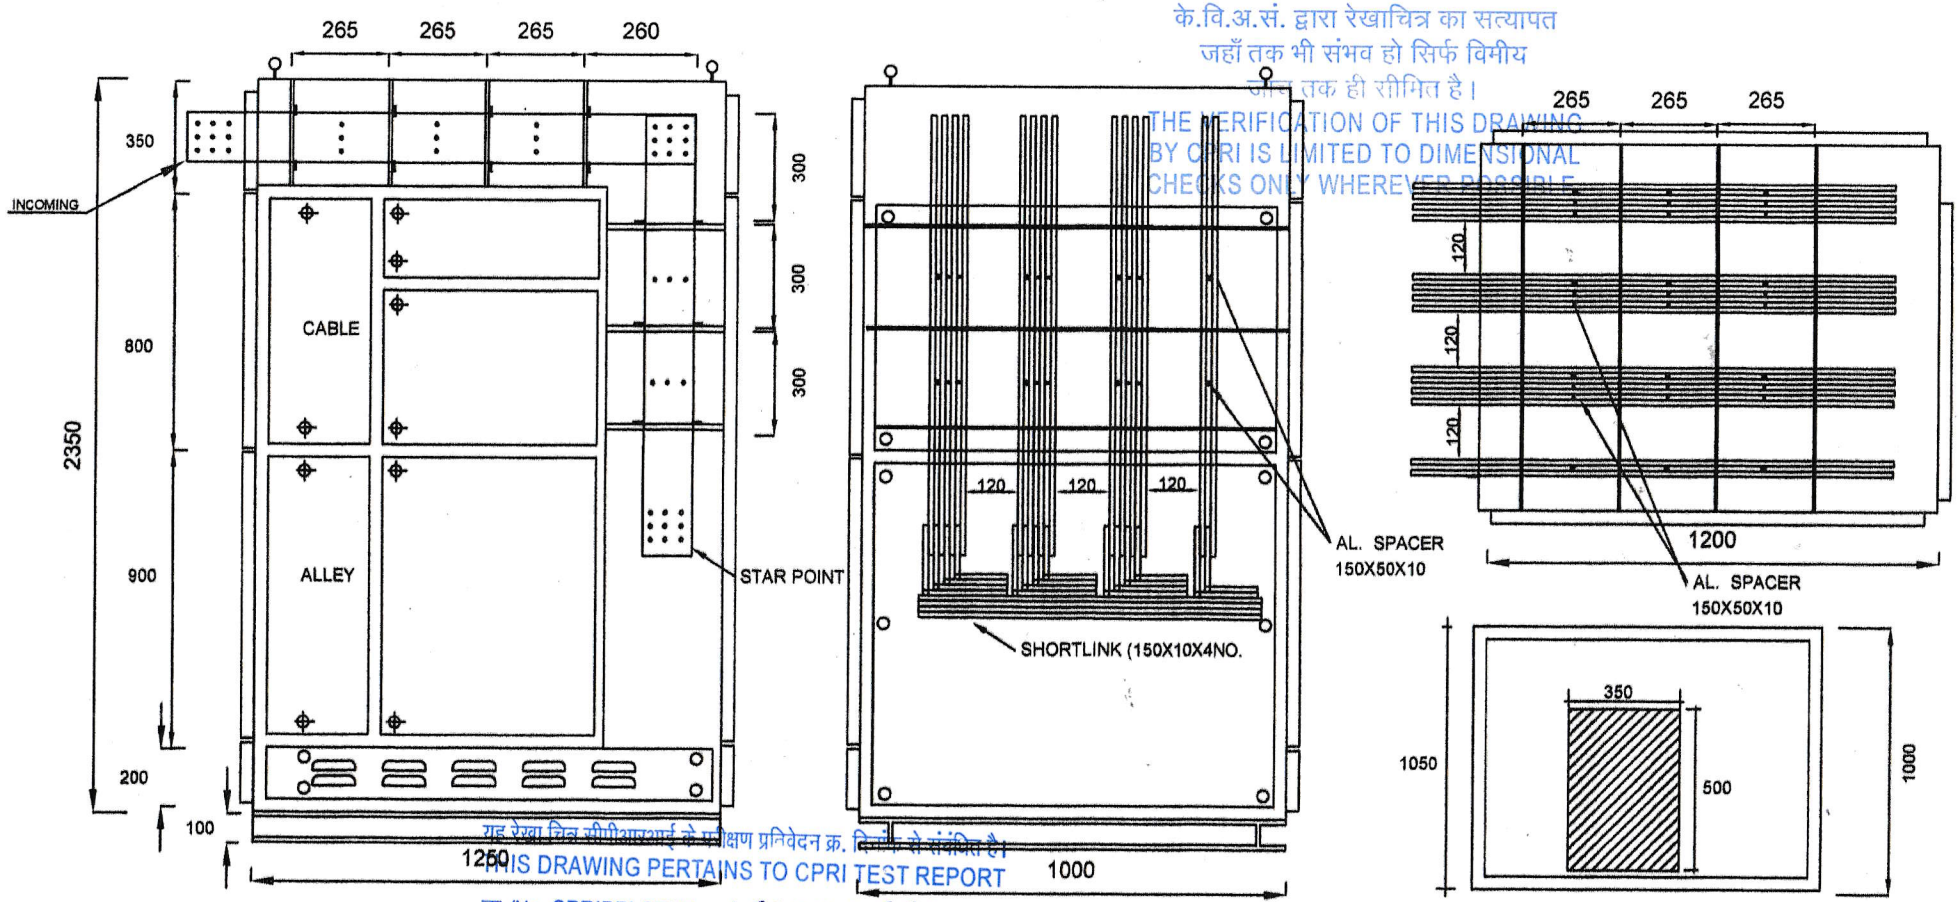

यह रेखा चित्र सीपीआरआई के परीक्षण प्रतिवेदन क्र. दिनांक से संबंधित है।
THIS DRAWING PERTAINS TO CPRI TEST REPORT
क्र./No. CPRI/BPLSTNB...18797068.....
दिनांक/Dated .....

(H.B.B+V.B.B)
AL BUSBAR SIZE.
AL BUSBAR PHASE 150 X 10 X 3 NOS
NEUTRAL 150 X 10 X 2 NOS

GENERAL TOLERANCE ±5%

परीक्षण इंजीनियर / Test Engineer

ALL DIMENSIONS ARE IN MM

	NAME
DRG BY-	P.U.
CHD BY-	P.U.
APP.BY	P.U.

TITLE-
L.T PANEL4000 AMPS 415VAC

SCALE- N.T.S

DATE 15/10/2017

DRG NO :- PPPL/CPRI/65KA/02

REV.NO. :- 01 SHEET 2 OFF 2

PENCLOTEK PANELS PRIVATE LIMITED
G-296, PHASE 2 MASURI GULAWATHI ROAD INDUSTRIAL AREA
GHAZIABAD U.P.